

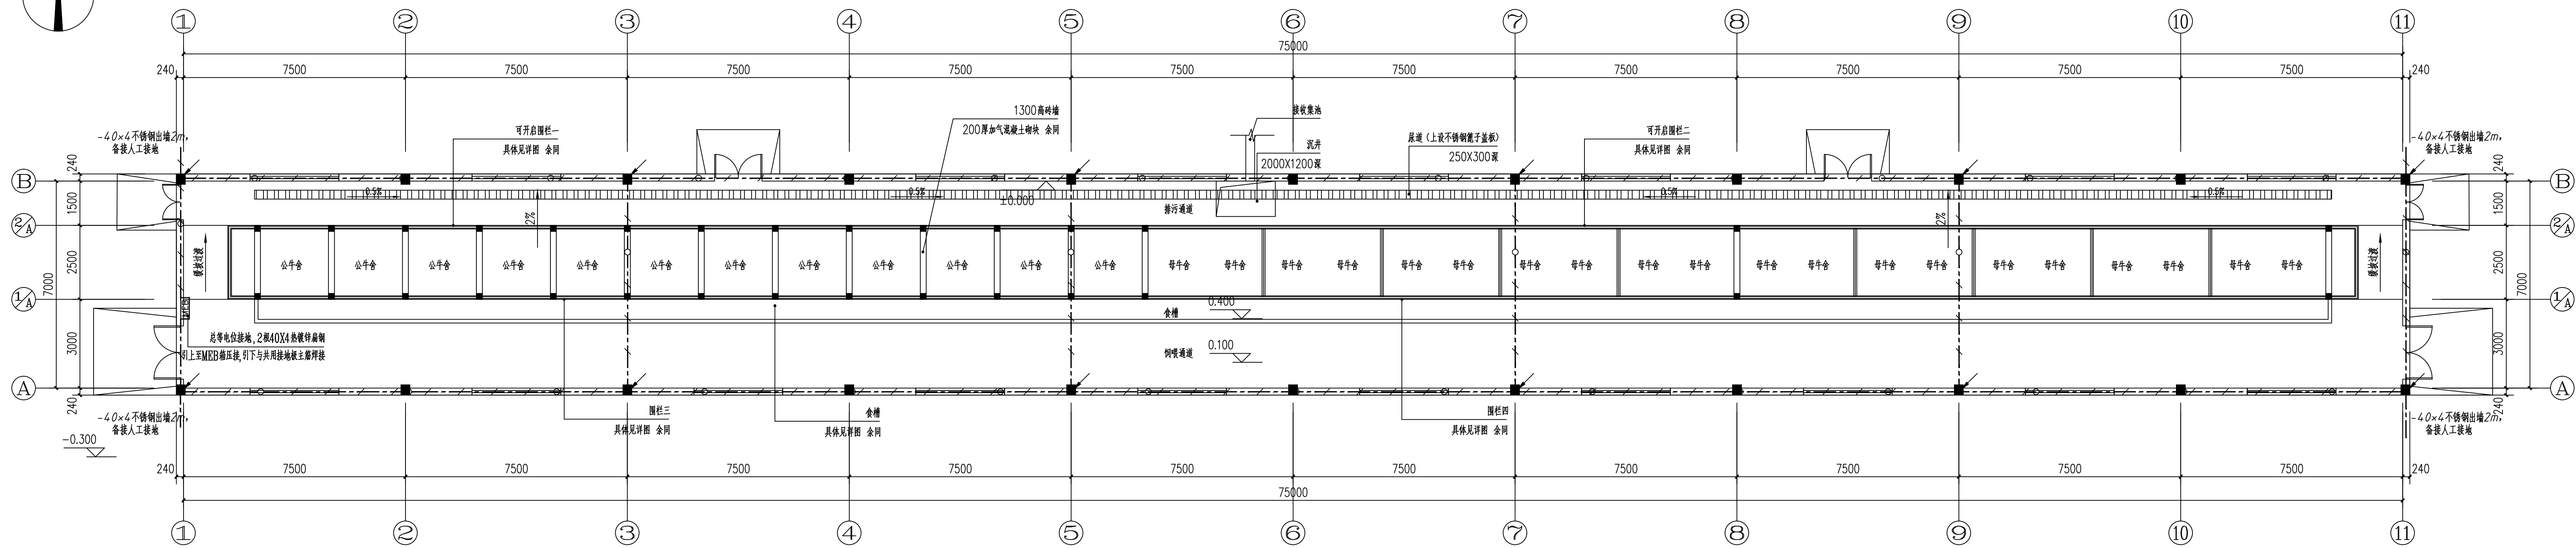


设计	审核	校对	制图	材料	备注
张义亭	张义亭	张义亭	张义亭	张义亭	张义亭



基础接地平面图 1:100

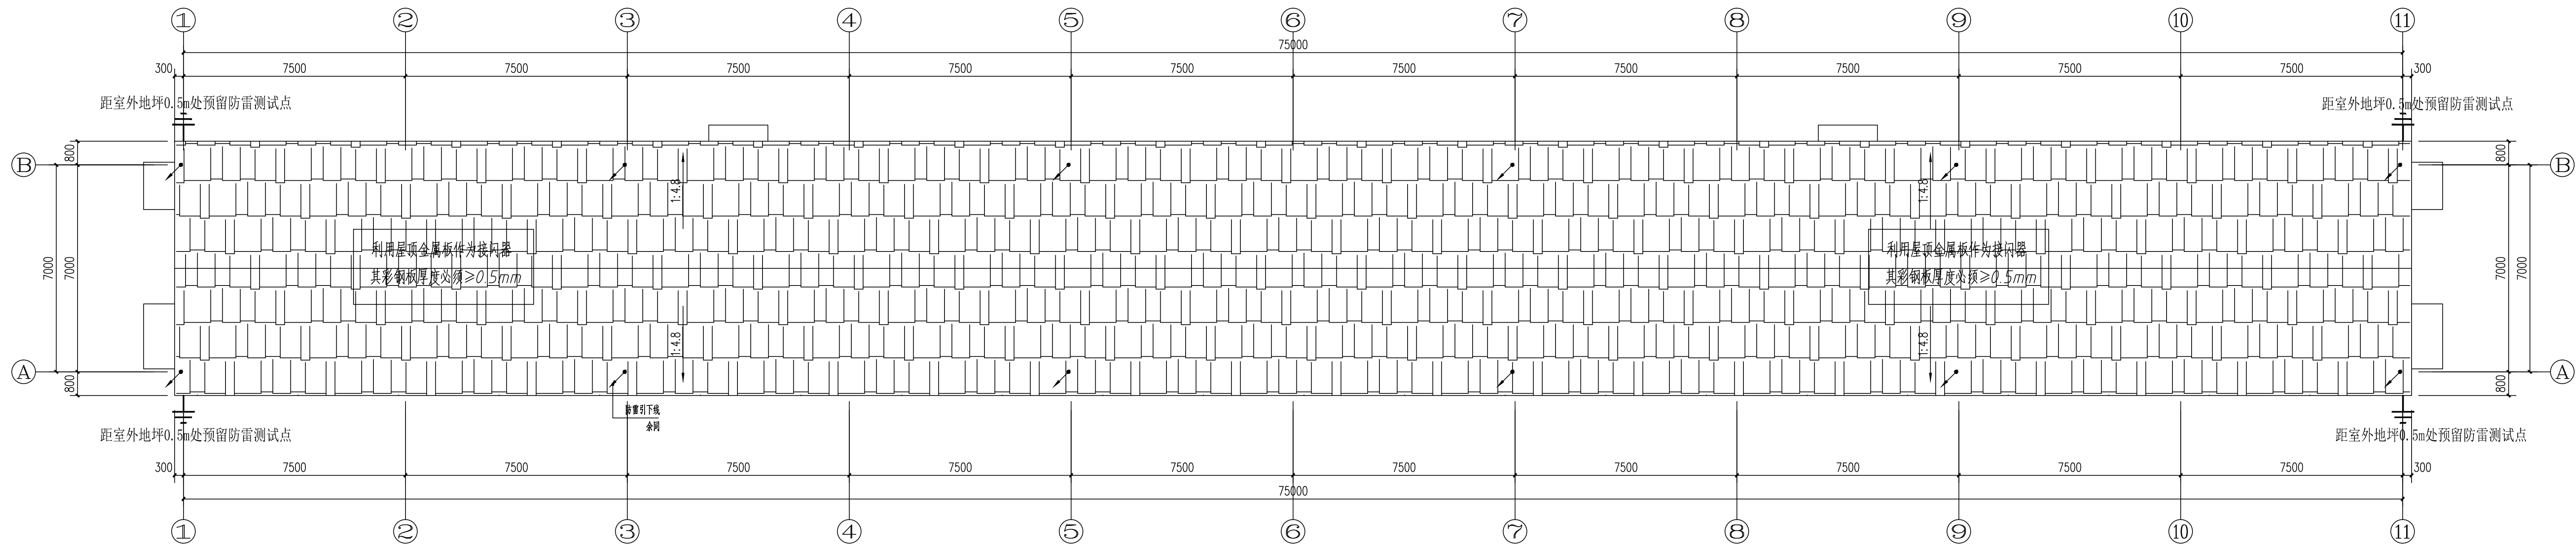

屋顶防雷平面图 1:100

- 说明:
- 本建筑物按三类防雷设计。
  - 建筑物金属屋顶利用屋顶金属板作为避雷接闪器，屋顶金属板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ，金属板间搭接长度 $\geq 100\text{mm}$ ，且金属板无绝缘涂层。
  - 建筑物利用钢柱作防雷引下线，图例位置处引下线间距小于 $25\text{m}$ ，引下线上与屋顶避雷带或避雷架可靠连接，下与基础接地体可靠焊接。
  - 防雷接地与工作接地、保护接地共用接地极，接地详见接地平面图。
  - 屋顶上所有高出屋面金属部件均通过 $\phi 10$ 圆钢与屋顶避雷带焊接，且连接点不少于两处。
  - 防雷施工参照国标GB50057.1-2010。

图例: 避雷引下线 (利用钢柱或砼柱)



苏州立诚  
建筑设计院有限公司

SU ZHOU LI CHENG  
ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE

建筑行业建筑工程甲级 市政公用工程乙级  
设计资质证书号: A22080448  
工程勘察证书号: B23080003

正式图	条件图	版次
盖章	盖章	盖章

审定	徐红涛	红一
审核	张凌昊	张凌昊
工程负责人	石井	石井
专业负责人	张凌昊	张凌昊
校对	胡陈杰	胡陈杰
设计制图	张义亭	张义亭
建设单位	东台市种畜场	
工程名称	种牛舍	
图名	屋顶防雷平面图	
设计编号		阶段
张数		施工图
日期	2024.09	专业
		电气
		电话: 04